
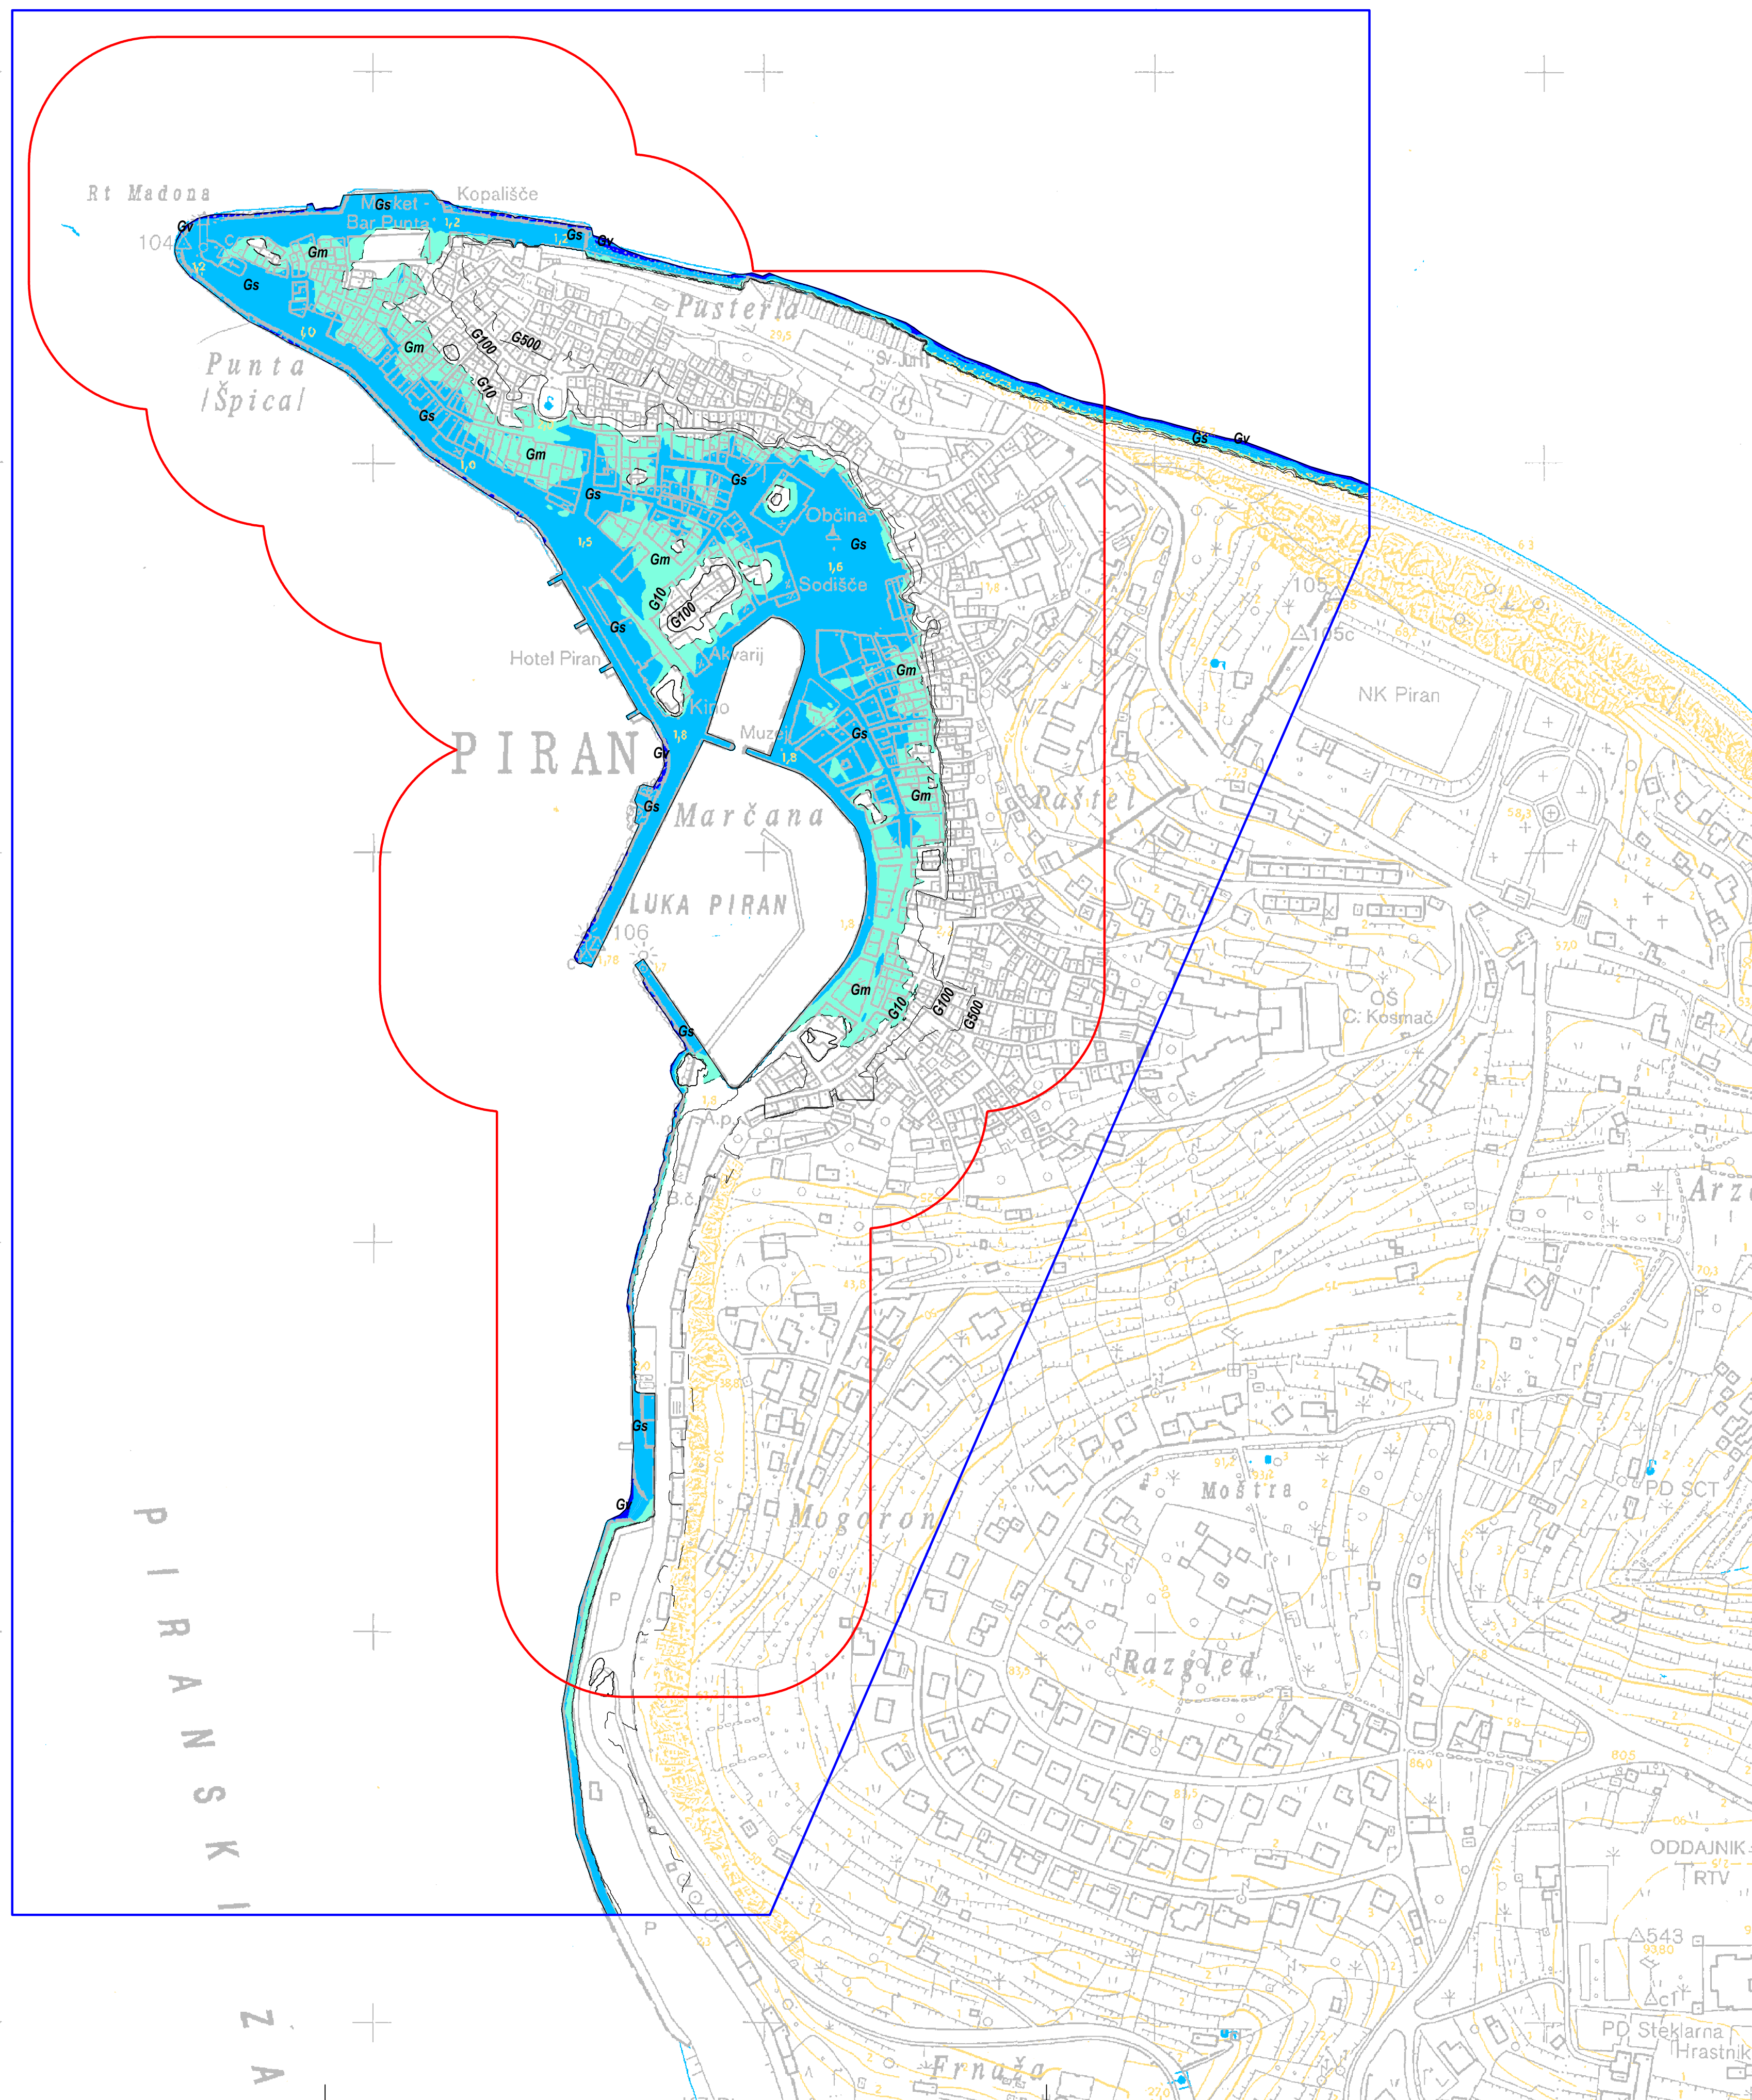


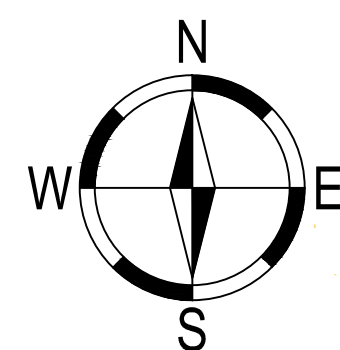

Situacija KPN Piran - globine pri G10

merilo 1:2500

Hidravlična študija visokih vod na območju občine Piran
- za OPVP 42-Piran

vir: 3509

legenda:

- Gm razred globine: $H < 0,50$ m
- Gs razred globine: $0,50 \text{ m} < H < 1,50$ m
- Gv razred globine: $H > 1,50$ m
- G10 poplavna linija G10
- G100 poplavna linija G100
- G500 poplavna linija G500
- območje veljavnosti rezultatov
- območje pomembnega vpliva poplav - OPVP